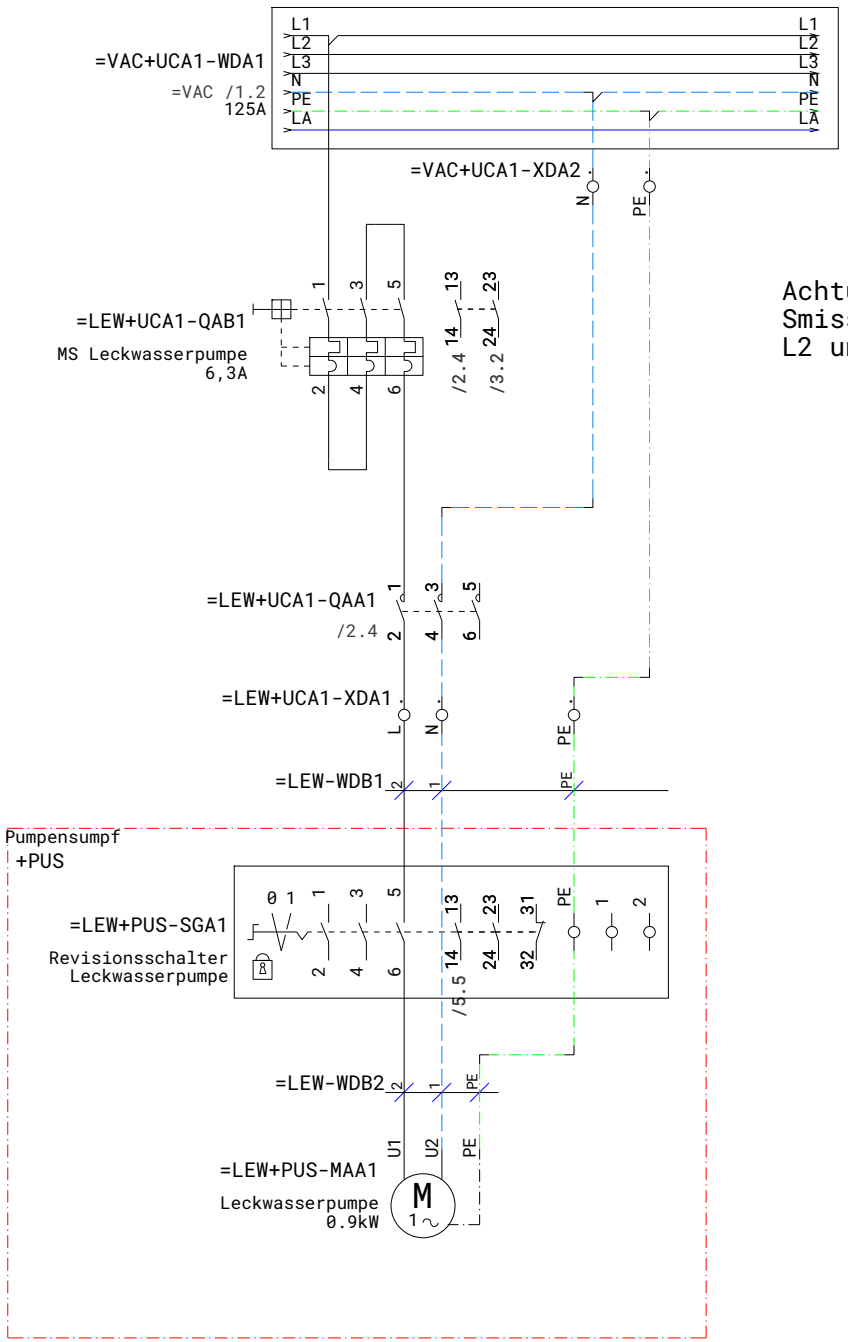

Achtung:
Smissline-Kontakt L2 und L3 entfernen!
L2 und L3 manuell gemäss Schema verdrahten!

				Datum	14.04.25	Master2025_1		Funktion	Leckwasser	=LEW
				Bearb.	BS	Kunde: SieDu AG		Ort	Schaltschrank1	+UCA1
				Gepr.		© IEC 16016		Projektnummer	Funktionsseite	1
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	DIN 81346			20250601-01	Projektseite 38/ 75	

emmesys INNOVATION OF AUTOMATION

Leckwasserpumpe
Leistung

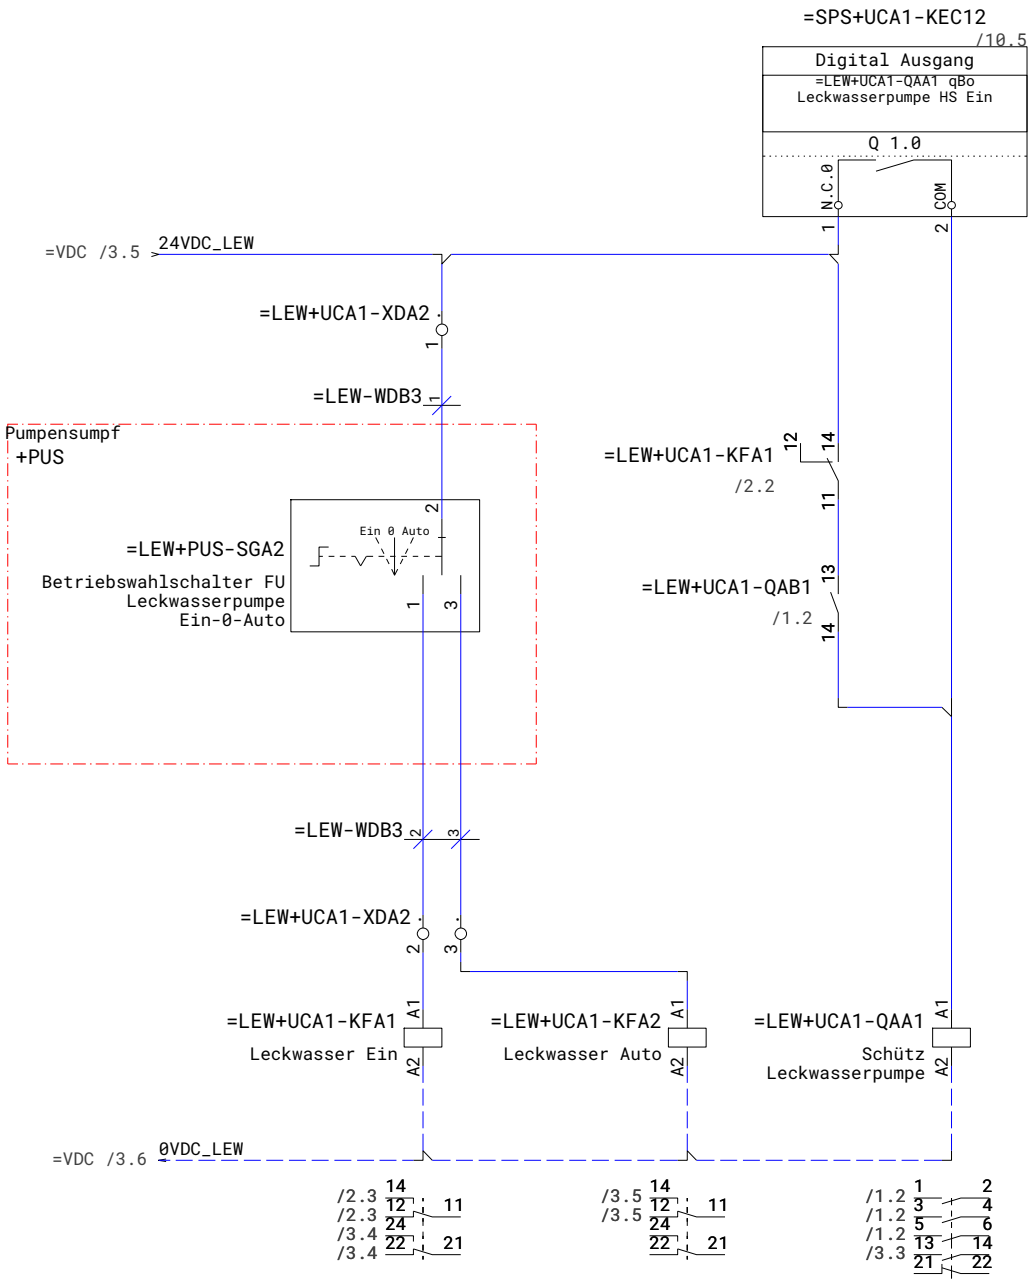

				Datum	14.04.25	Master2025_1		Funktion	Leckwasser	=LEW
				Bearb.	BS	Kunde: SieDu AG		Ort	Schaltschrank1	+UCA1
				Gepr.		© IEC 16016		Projektnummer	Funktionsseite	2
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	DIN 81346			20250601-01	Projektseite	39/ 75

emmesys INNOVATION OF AUTOMATION

Leckwasserpumpe
Steuerung

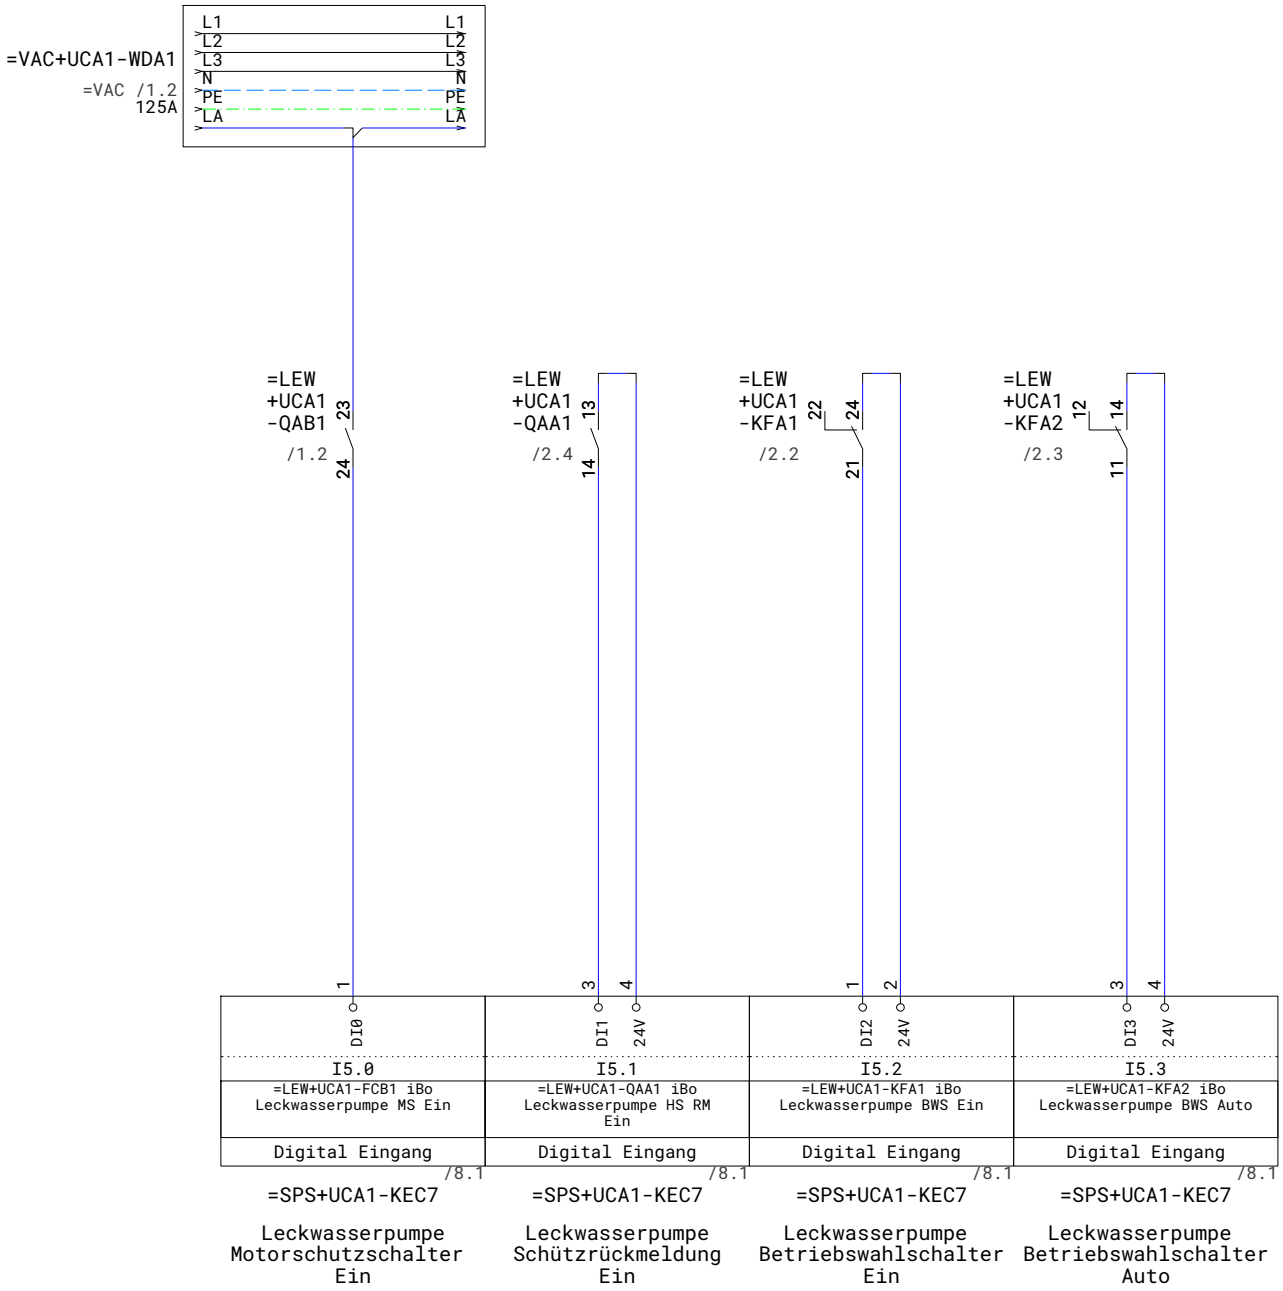

				Datum	14.04.25	Master2025_1		Funktion	Leckwasser	=LEW
				Bearb.	BS	Kunde: SieDu AG	emmesys INNOVATION OF AUTOMATION	Ort	Schaltschrank1	+UCA1
				Gepr.		© IEC 16016		Projektnummer	Funktionsseite	3
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	DIN 81346			20250601-01	Projektseite	40/ 75

Leckwasserpumpe
DI

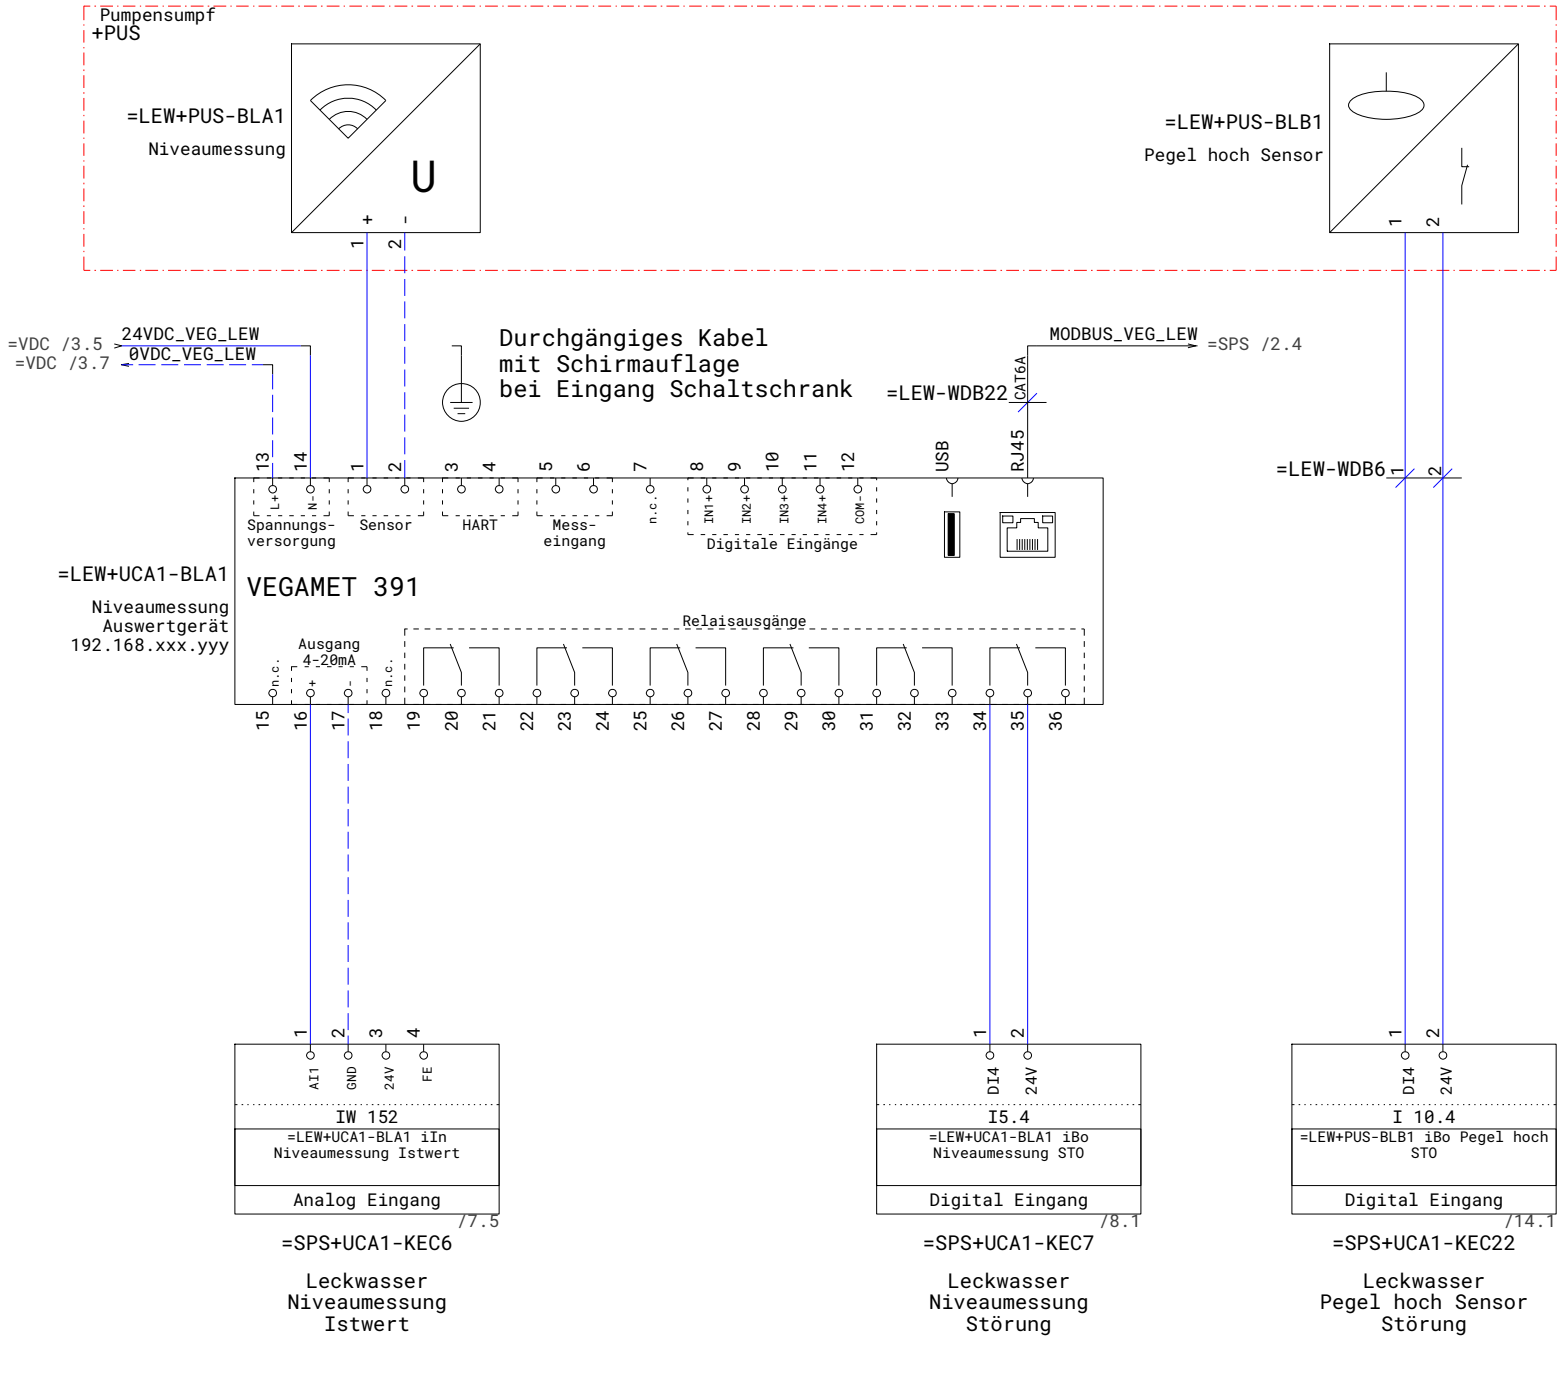

				Datum	14.04.25	Master2025_1		Niveaumessung	Funktion	Leckwasser	=LEW
				Bearb.	BS	Kunde: SieDu AG			Ort	Schaltschrank1	+UCA1
				Gepr.		© IEC 16016			Projektnummer	Funktionsseite	4
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	DIN 81346				20250601-01	Projektseite	41/ 75

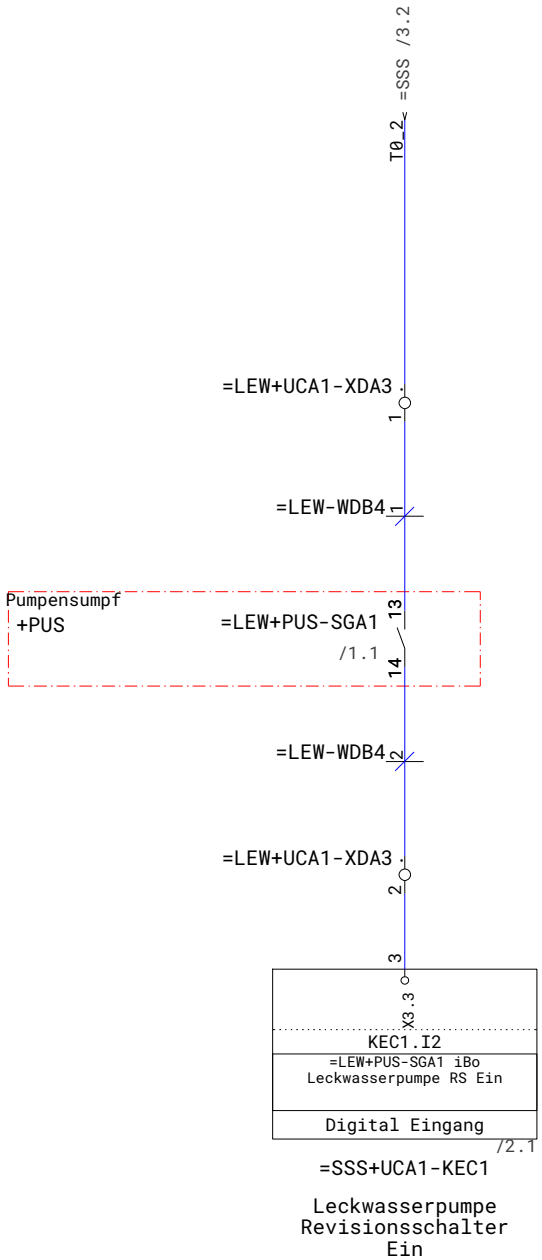

				Datum	14.04.25	Master2025_1		Rückmeldungen	Funktion	Leckwasser	=LEW
				Bearb.	BS	Kunde: SieDu AG			Ort	Schaltschrank1	+UCA1
				Gepr.		© IEC 16016			Projektnummer	Funktionsseite	5
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	DIN 81346				20250601-01	Projektseite	42/ 75