





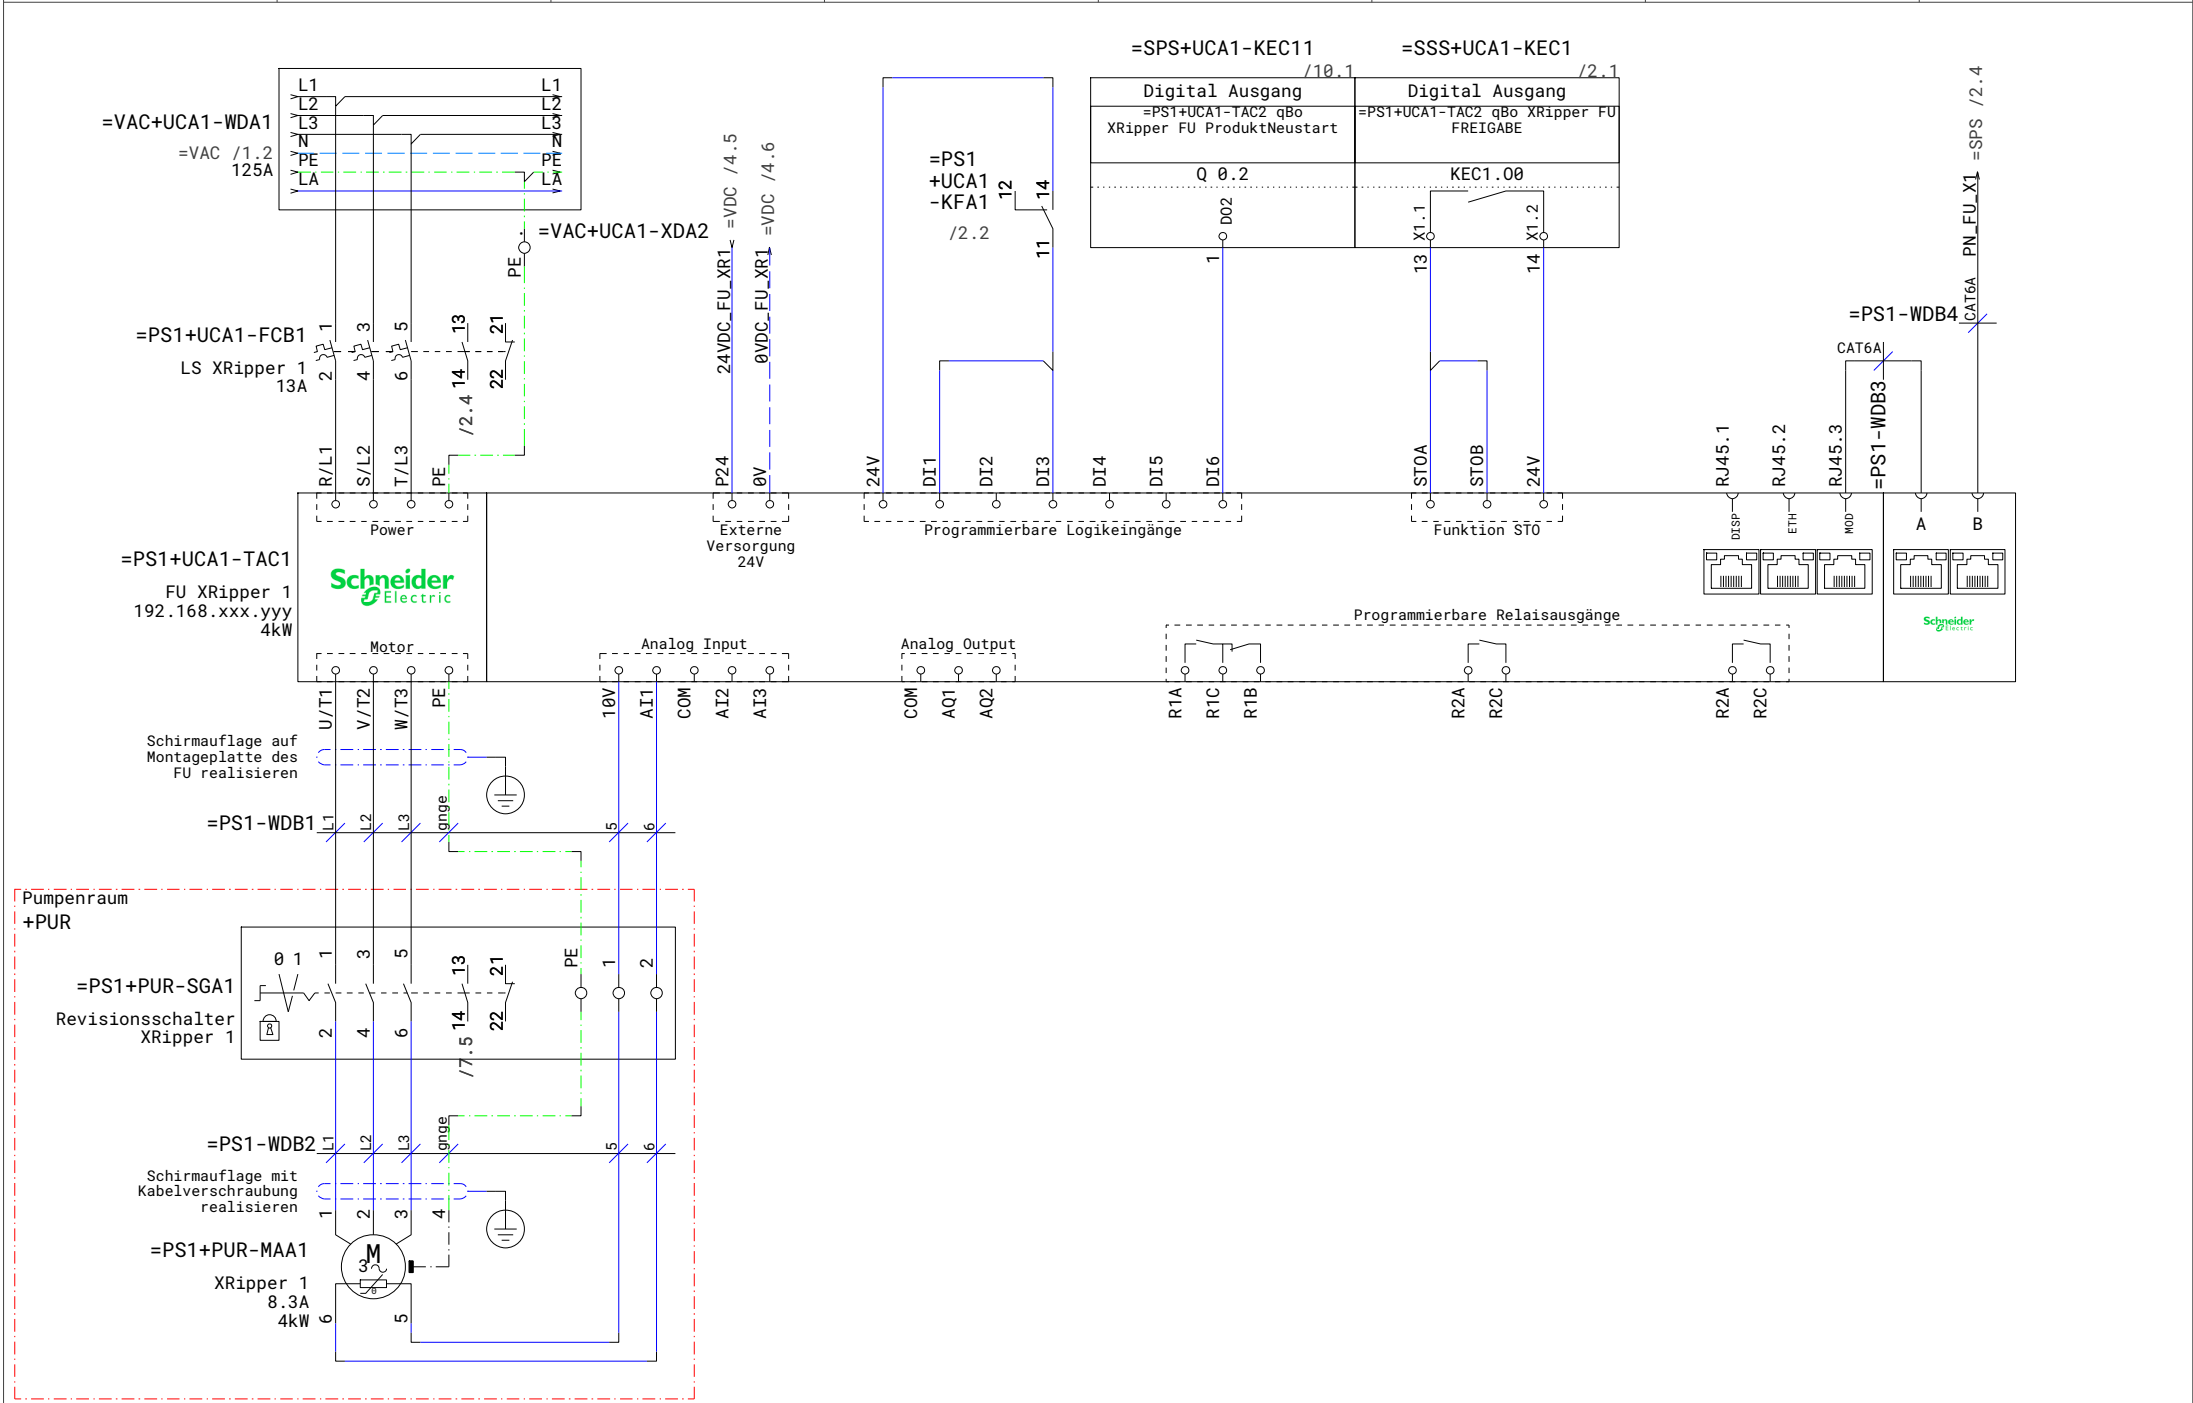


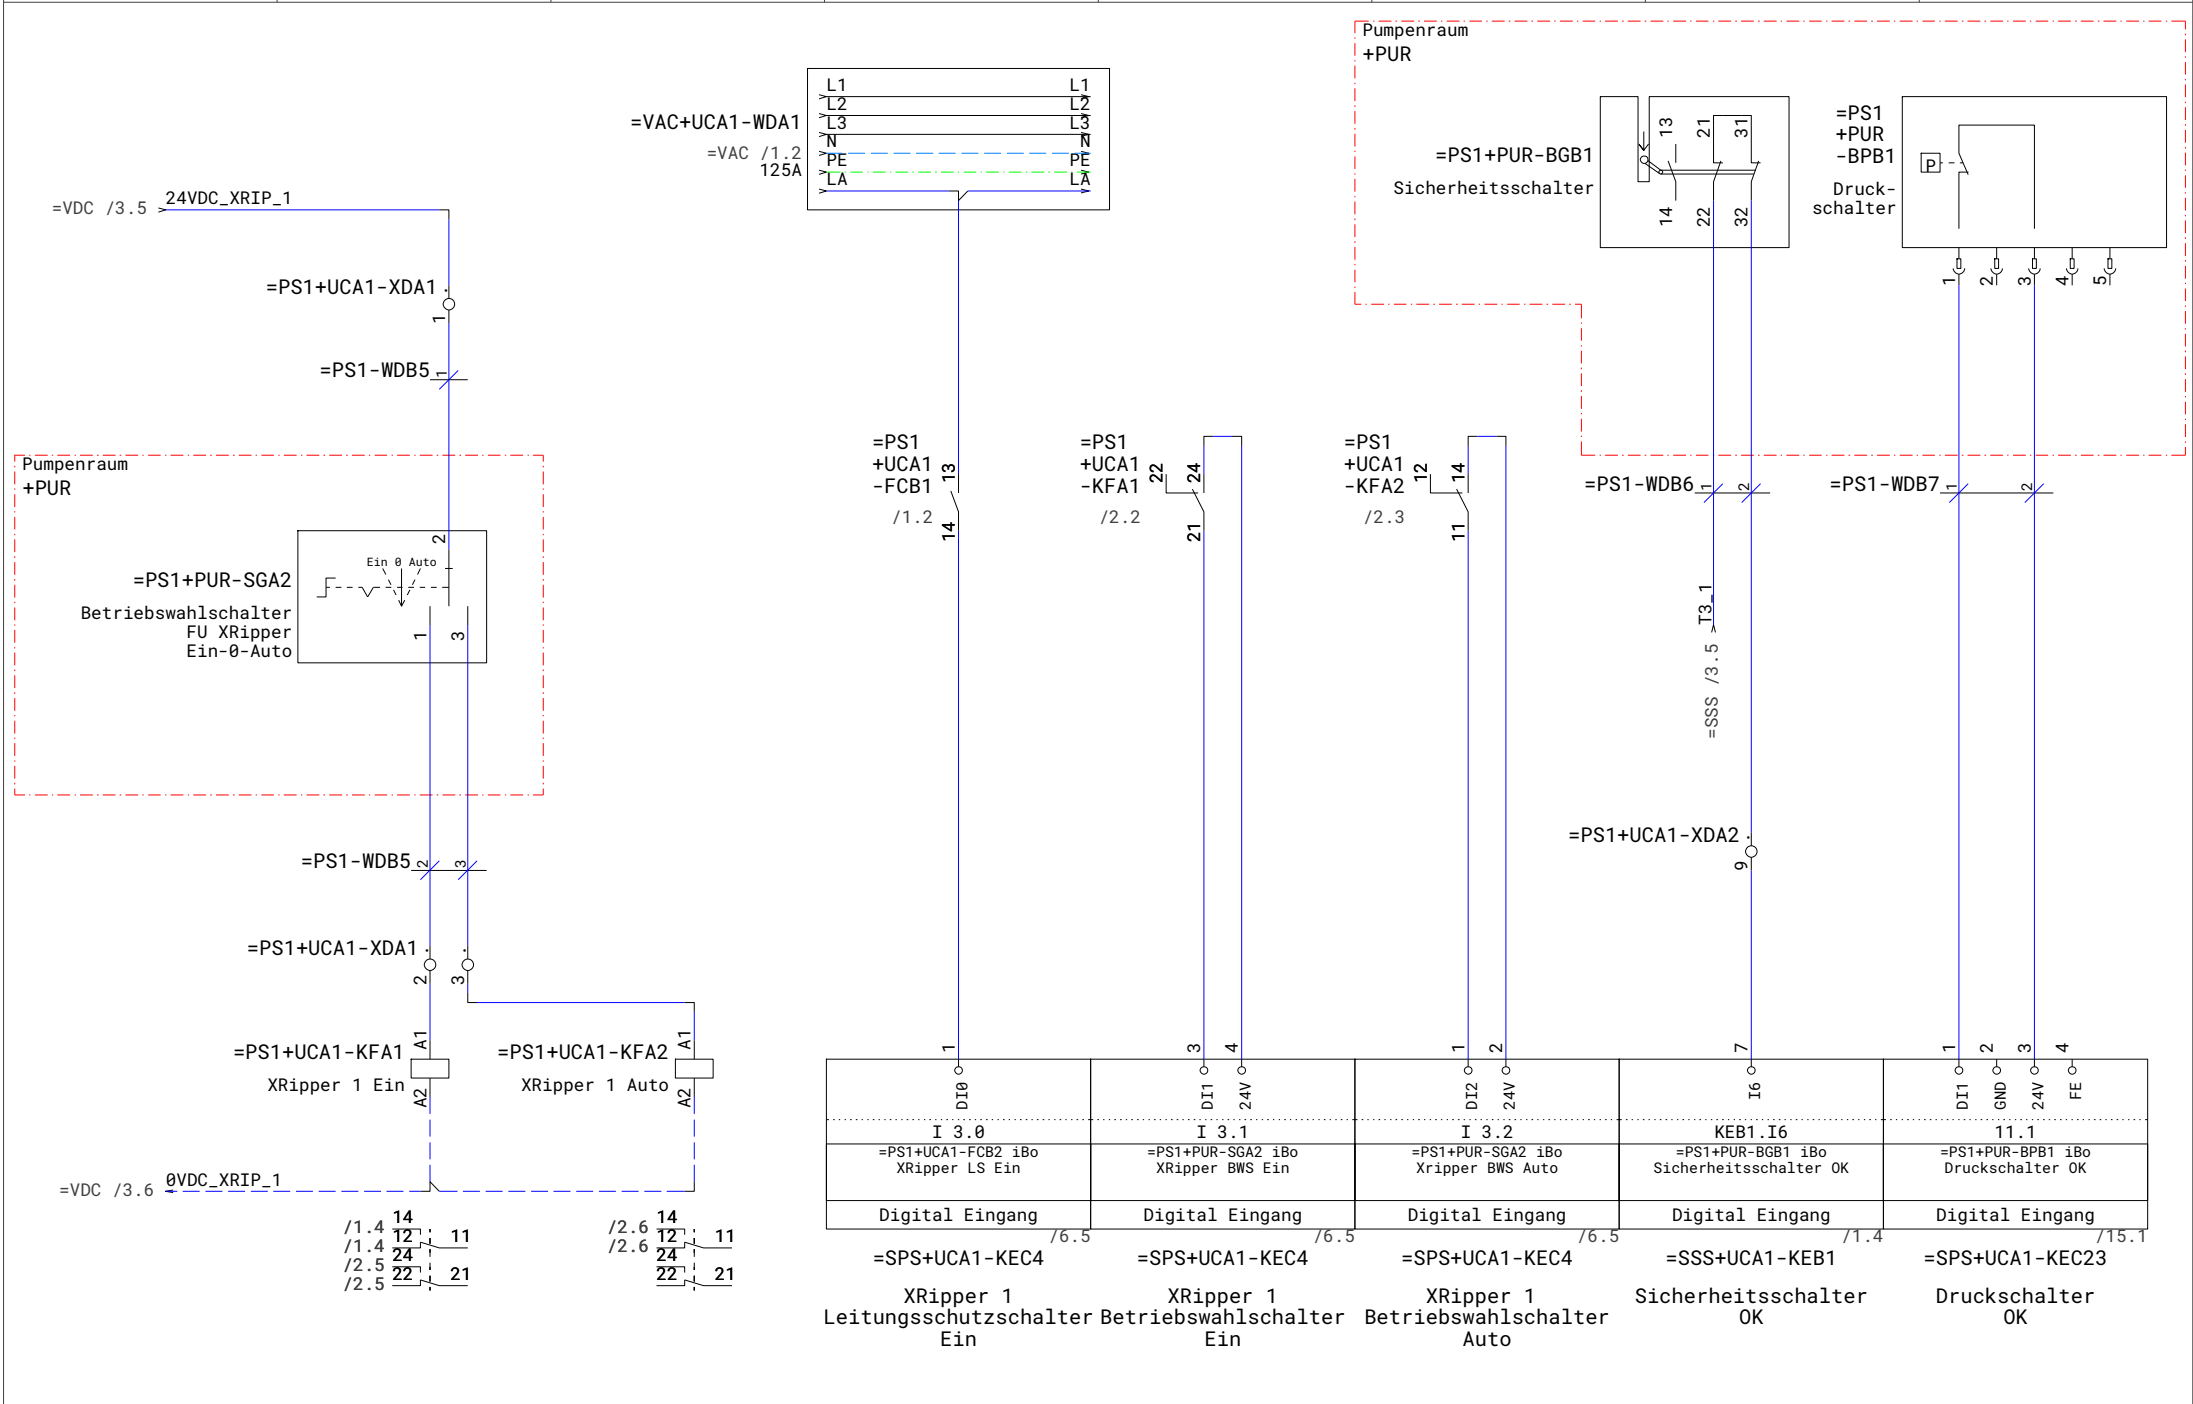

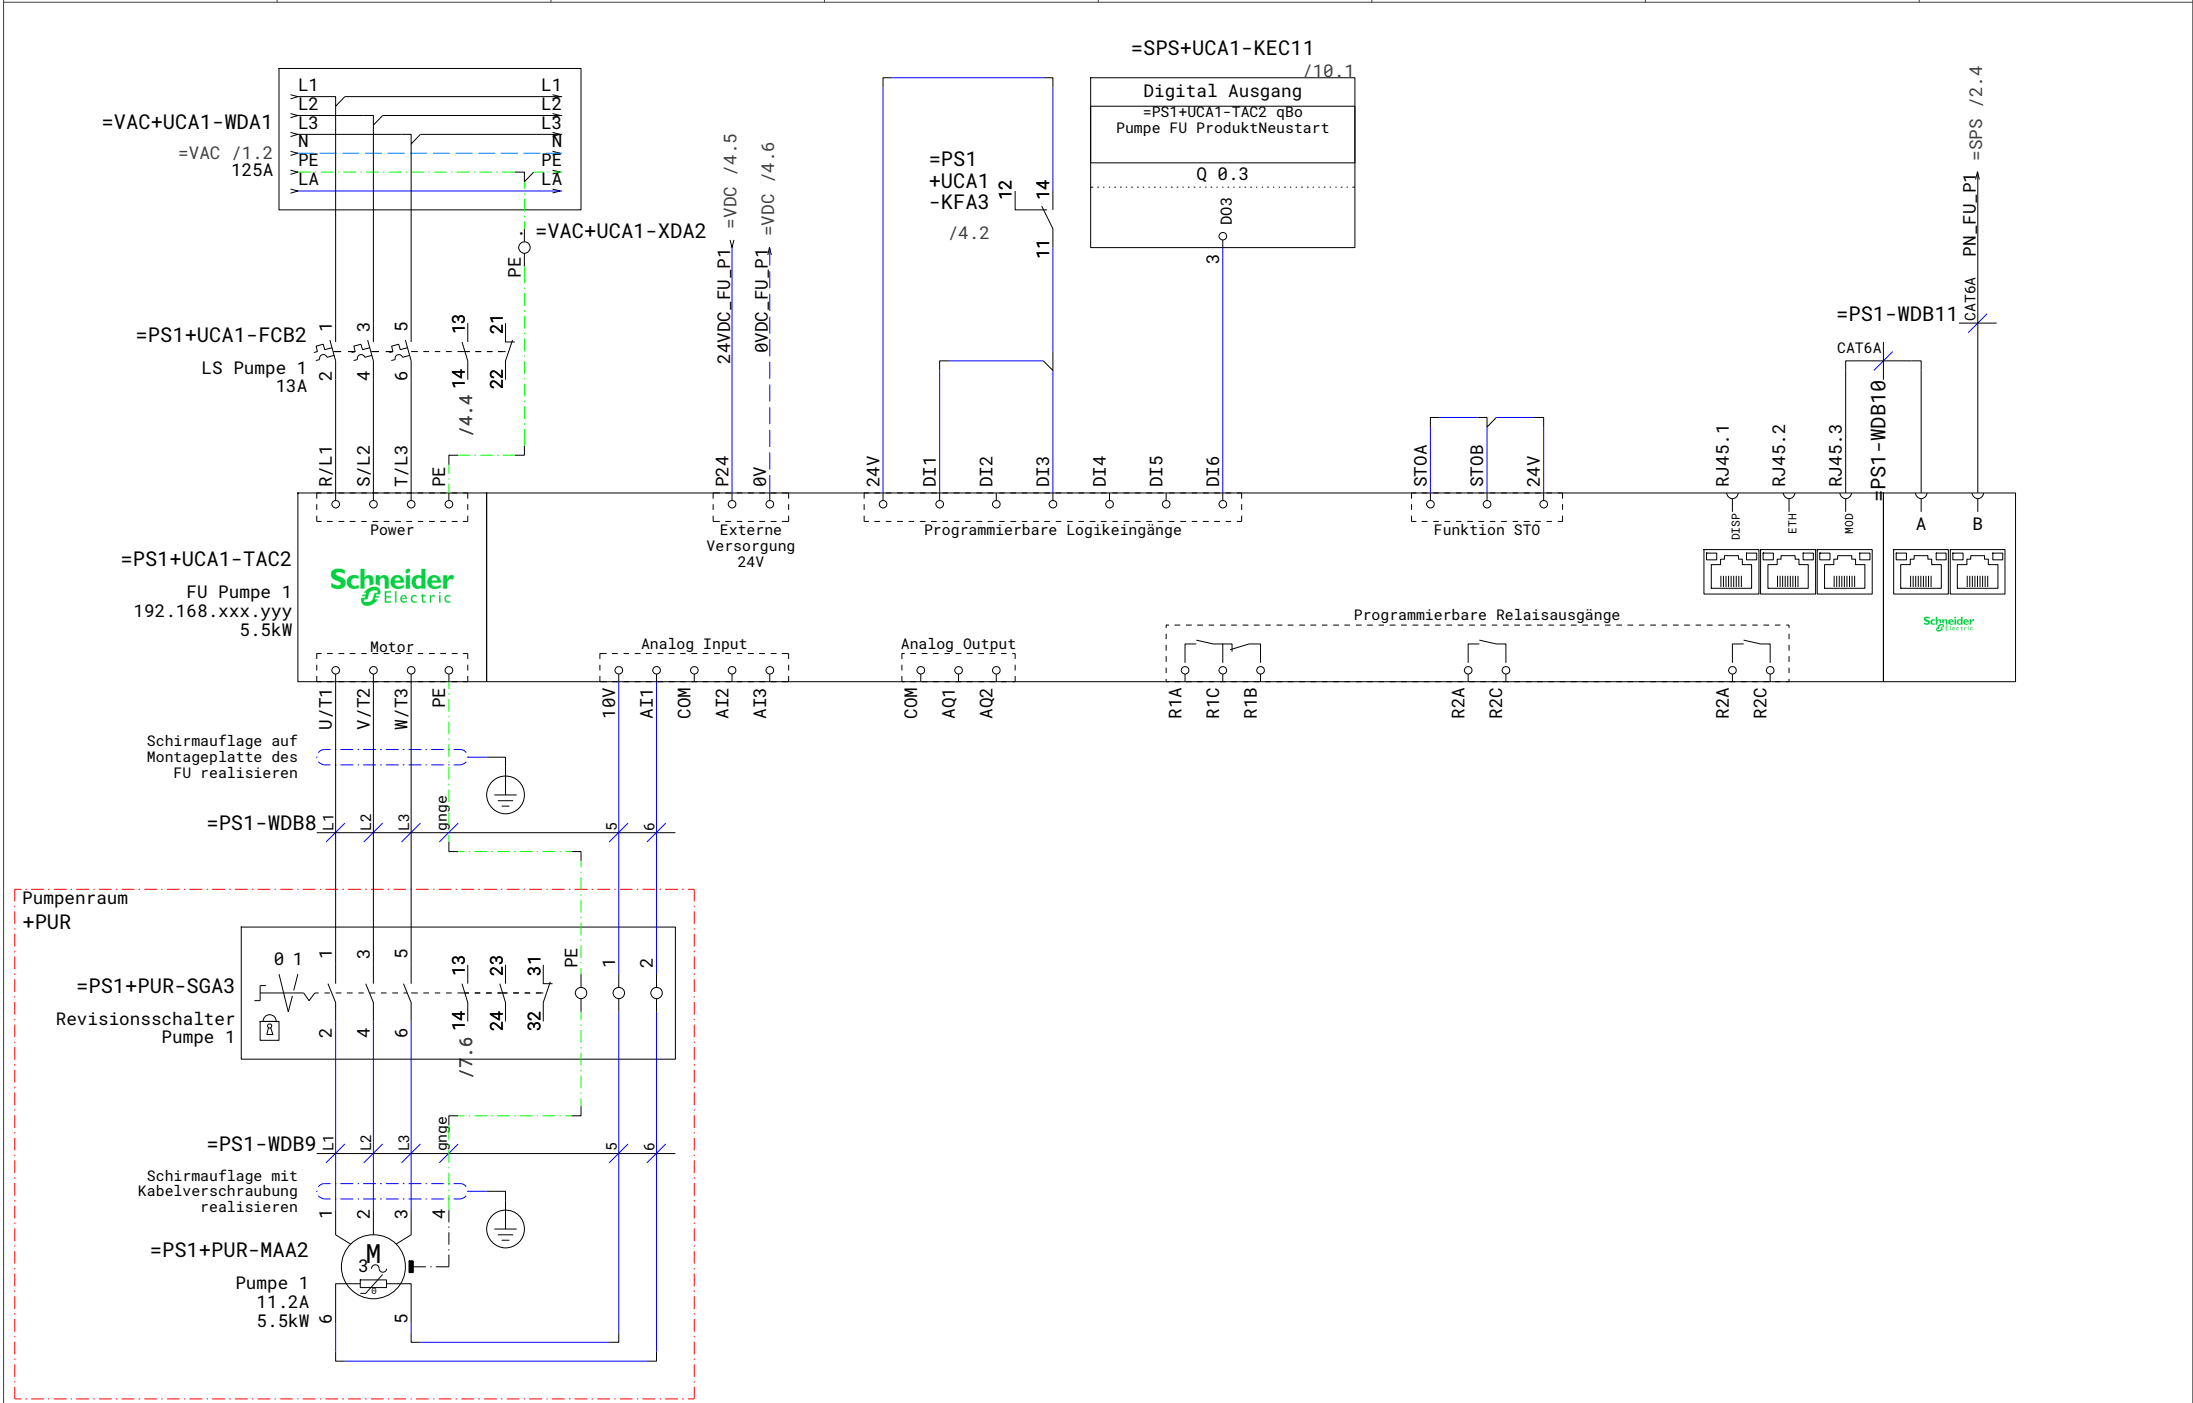

=PS1+PUR-BPB3
Unterdruck

=PS1-WDB16

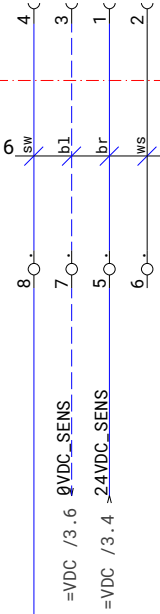

Pumpe 1
Unterdruck Schalter
nach der Pumpe
Störung

				Datum	14.04.25	Master2025_1	 INNOVATION OF AUTOMATION	Druckmessung	Funktion	Pumpenstrang 1	=PS1
				Bearb.	BS	Kunde: SieDu AG			Ort	Schaltschrank1	+UCA
				Gepr.		© IEC 16016			Projektnummer		Funktionsseite 5
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	DIN 81346			20250601-01		Projektseite 23/ 75	

