


Datum	14.04.25	Master2025_1
Bearb.	BS	Kunde: SieDu AG
Gepr.		
Zustand	Änderung	Datum
Name	Norm	DIN 81346

© IEC 16016



Steckdosen

Funktion	Infrastruktur	=INF
Ort	Betriebsraum	+BR1
Projektnummer	20250601-01	Funktionsseite 1
		Projektseite 70/ 96

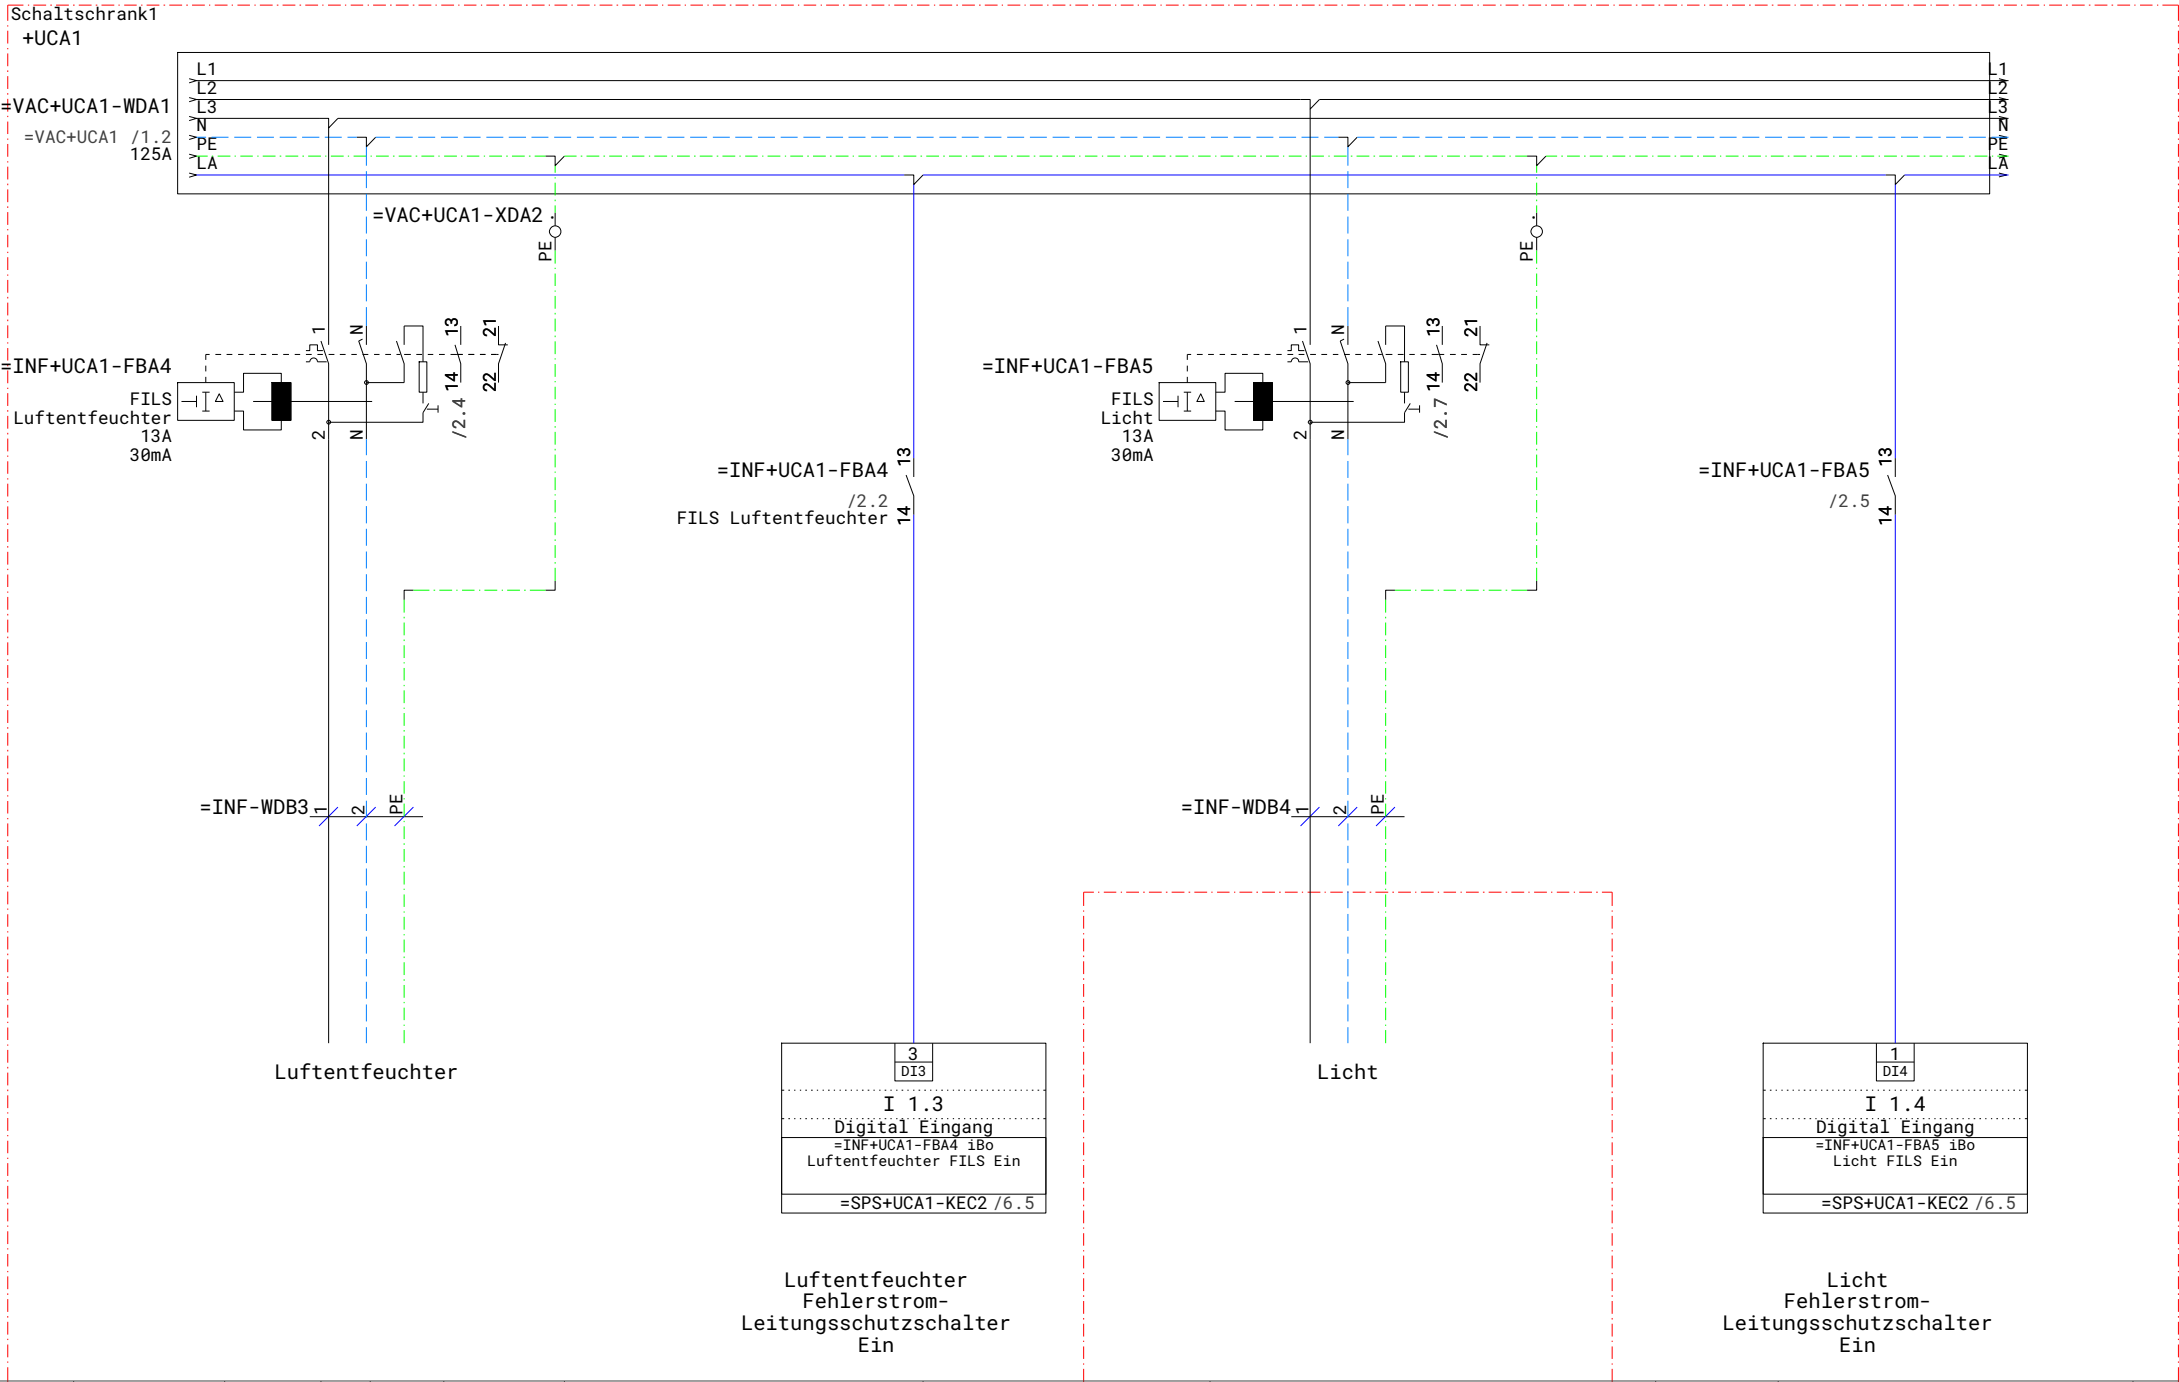


Datum	14.04.25	Master2025_1
Bearb.	BS	Kunde: SieDu AG
Gepr.		
Zustand	Änderung	Datum
Name	Norm	DIN 81346

© IEC 16016



Luftentfeuchter + Licht

Funktion	Infrastruktur	=INF
Ort	Betriebsraum	+BR1
Projektnummer	20250601-01	Funktionsseite 2
		Projektseite 71/ 96

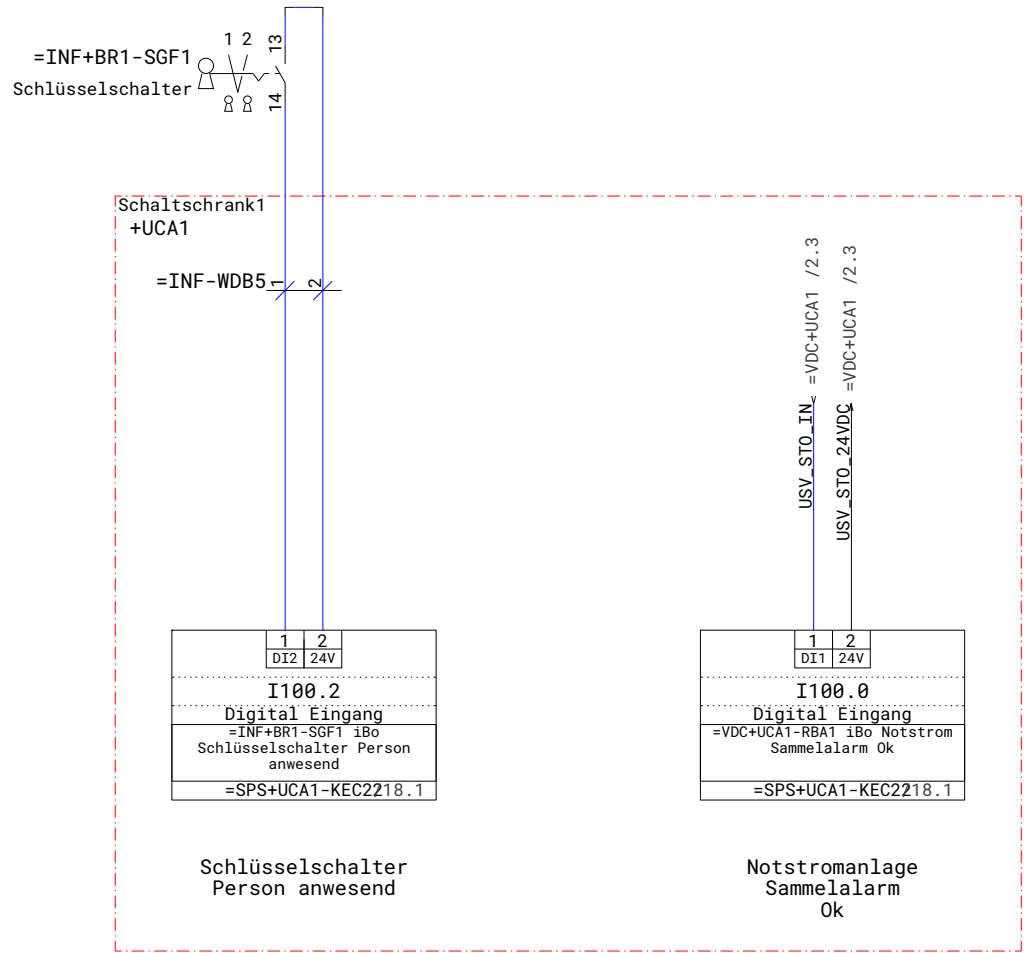

Schlüsselschalter
Person anwesend

Notstromanlage
Sammelalarm
Ok


		Datum	14.04.25	Master2025_1
		Bearb.	BS	Kunde: SieDu AG
		Gepr.		
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm
				DIN 81346

© IEC 16016



Schlüsselschalter Anwesenheit
Sammelalarm Notstromanlage

Funktion	Infrastruktur	=INF
Ort	Betriebsraum	+BR1
Projektnummer	20250601-01	Funktionsseite
		Projektseite
		72/ 96

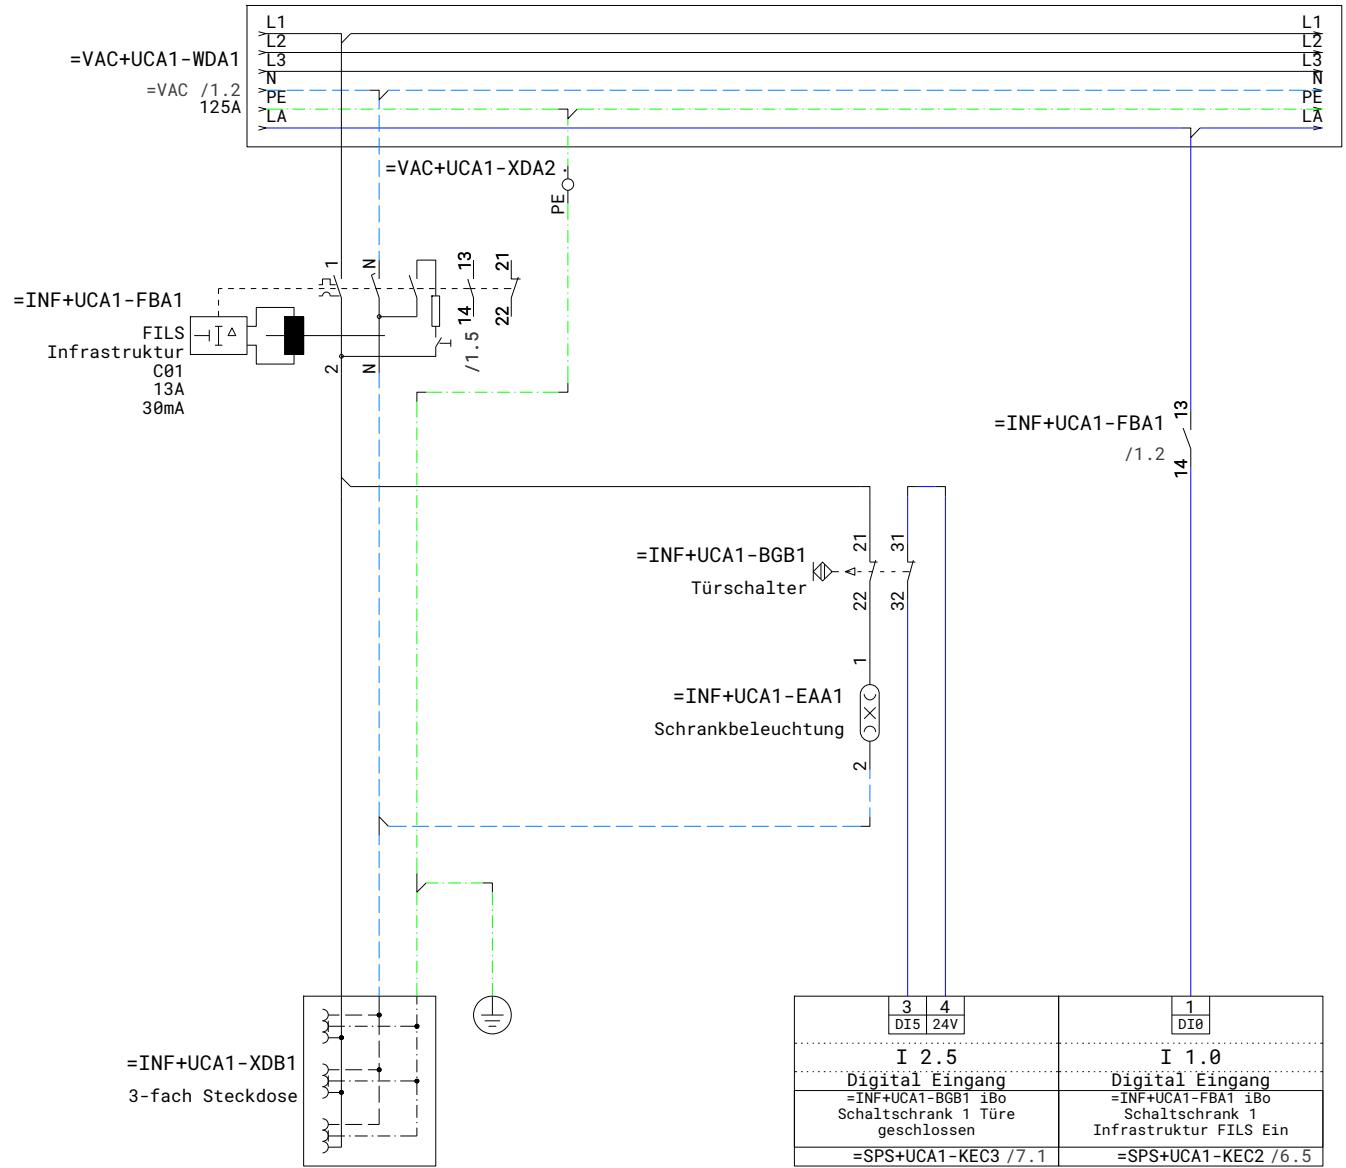

Schaltschrank 1
Türschalter
Türe geschlossen

Schaltschrank 1
Infrastruktur
Fehlerstrom-
Leitungsschutzschalter
Ein



				Datum	14.04.25	Master2025_1	Infrastruktur Schaltschrank		Funktion	Infrastruktur	=INF
				Bearb.	BS	Kunde: SieDu AG	Schaltschrank 1		Ort	Schaltschrank 1	+UCA1
				Gepf.			Projektnummer		Funktionsseite		1
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	DIN 81346	© IEC 16016	20250601-01		Projektseite		73/ 96